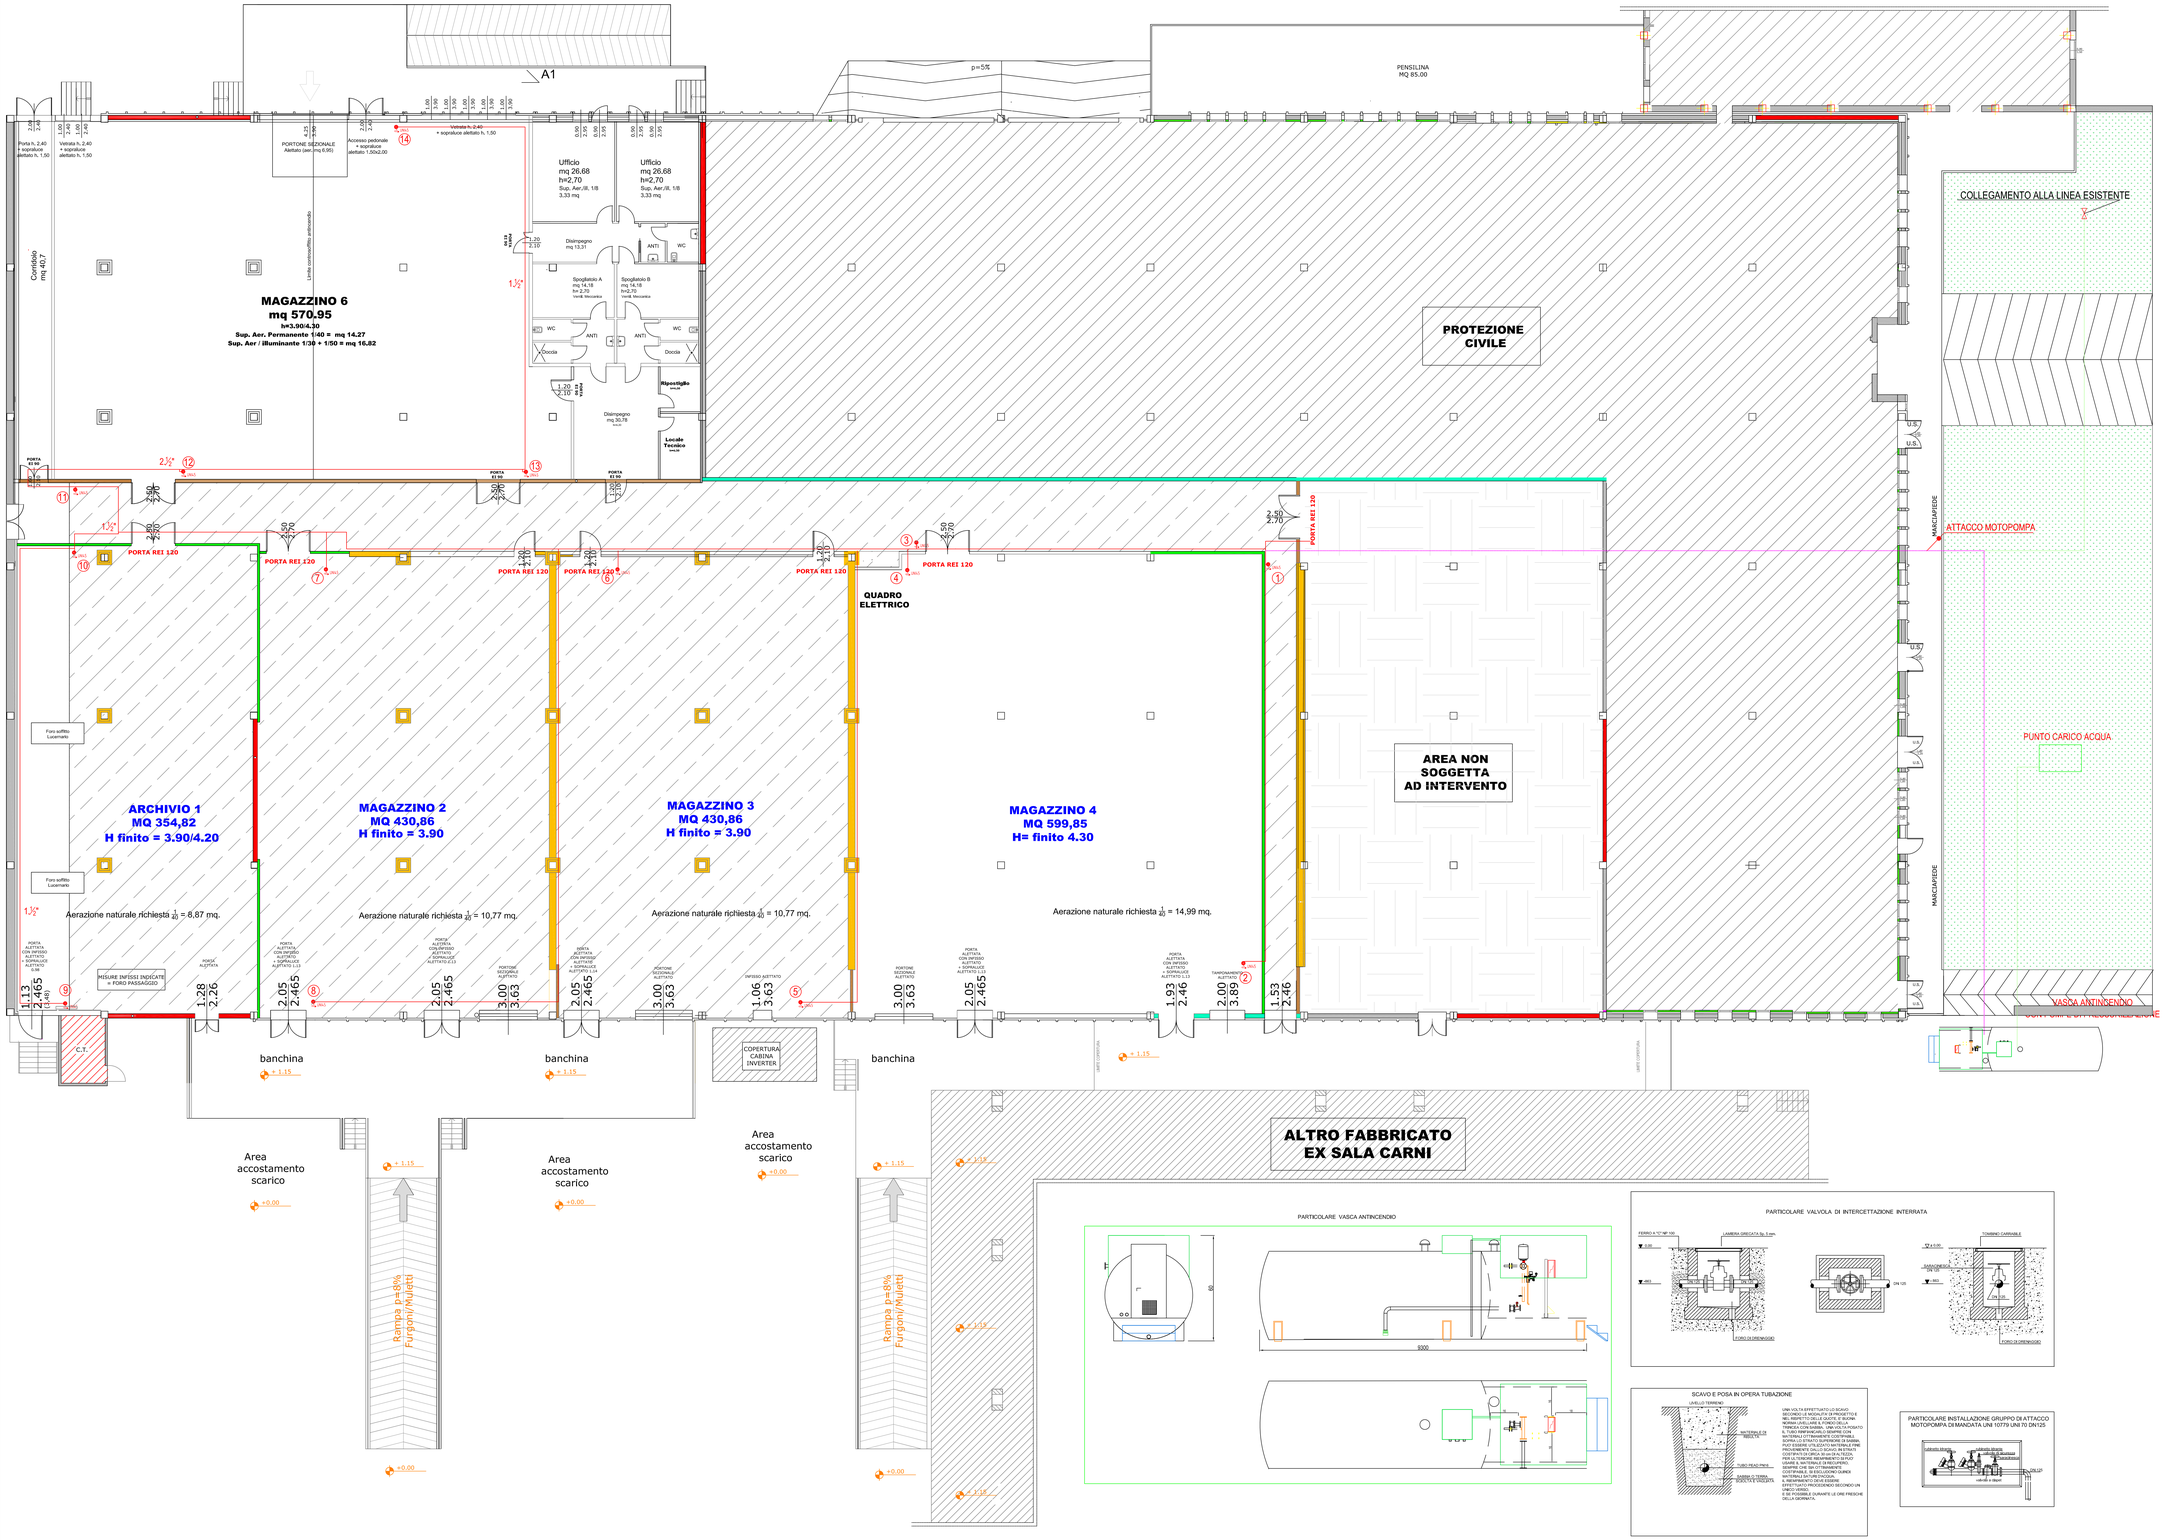

SCHEMA FUNZIONALE IDRANTI

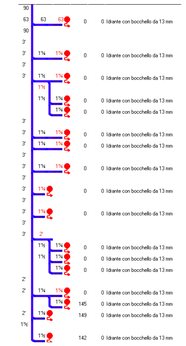

LEGENDA

- IDRANTE SOPRASUOLO MONOTUBO IN GHISA PREVERNICIATO CON SMALTO SINTETICO DI COLORE ROSSO, SCATOLA VALVOLA VERNICIATA AD IMMERSIONE CON CATRAMINA, COMPLETO DI DISPOSITIVO AUTOMATICO PRE L'ARRESTO DELL'ACQUA.
- ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70
- CASSETTA ANTINCENDIO DA ESTERNO IN ACCIAIO VERNICIATA ROSSA COMPLETA DI MANICHETTA Ø NOMINALE 45 A NORMA UNI 9487, MANICOTTIE RACCORDI, RUBINETTO IDRANTE 1"1/2 UNI 45.
- VALVOLA INTERCETTAZIONE CUNEO GOMMATO RIDUTTORE DI PRESSIONE
- TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 PER CONDOTTE IN PRESSIONE A NORMA UNI 12201, PN 16, POSA INTERRATA, PRIMA FASE
- TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 PER CONDOTTE IN PRESSIONE A NORMA UNI 12201, PN 16, POSA INTERRATA, SECONDA FASE

PARTICOLARE VASCA ANTINCENDIO

PARTICOLARE VALVOLA DI INTERCETTAZIONE INTERRATA

SCAVO E POSA IN OPERA TUBAZIONE

UNA VOLTA EFFETTUATO LO SCAVO SECONDO LE MODALITA' DI PROGETTO E NEL RISPETTO DELLE QUOTE, SI BUONA LA TUBAZIONE SU UN LETTO DI SABBIA O TERRICCIA CON SABBIA. UNA VOLTA POSATO IL TUBO RIRICOPRIRLO SEMPRE CON SABBIA O TERRICCIA CON SABBIA FINO A 30cm SOPRA LO STRATO SUPERIORE DI SABBIA. PROCEDERE POI AL RICOPRIMENTO DELLO SCAVO. SI RACCOMANDA DI NON RICOPRIRE LA TUBAZIONE CON TERRA DURA O PIETROSA, SI RACCOMANDA DI NON USARE IL MATERIALE DI RISULTA DELLO SCAVO SE NON PRIMA VAGLIATO E CONTROLLATO. SI ESCLUDONO QUINDI MATERIALI SATURI D'ACQUA, GHIACCIATI, ORGANICI O DI GRANDI DIMENSIONI. L'INTERVENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO PROCEDENDO SECONDO UN UNICO VERSO. LA POSA DEVE AVVENIRE DURANTE LE ORE PIESCHE DELLA GIORNATA.

PARTICOLARE INSTALLAZIONE GRUPPO DI ATTACCO MOTOPOMPA DI MANDATA UNI 10779 UNI TS DN125

COMUNE DI PADOVA

AREA LL.PP.

Settore Lavori Pubblici

ELENCO ANNUALE 2020

PROGETTO ESECUTIVO

RISTRUTTURAZIONE EX MAGAZZINI FRIGORIFERI
C.so AUSTRALIA PER NUOVI MAGAZZINI
COMPLETAMENTO OPERE

IMPORTO COMPLESSIVO: € 300.000,00

N° Progetto **EDP 2020/028** Nome file Data **Novembre 2021**	CUP: I89E19000100004 LLPP **EDP 2020/028**	Elaborato **M02 APPR 30** **DISTRIBUZIONE RETE IDRANTI IMPIANTI MECCANICI** **Scala 1:100**	
Progettisti Ing. Loris Andrea Ragona Arch. Roberto Daniele Geom. Paolo Lolo Geom. Mosè Ciatto Ing. Pavan Stefano	Rup Arch. Diego Giacon	Capo Settore Ing. Emanuele Nichele	Pavan Stefano Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova Ingegnere 23.11.2021 09:04:00 GMT+02:00