










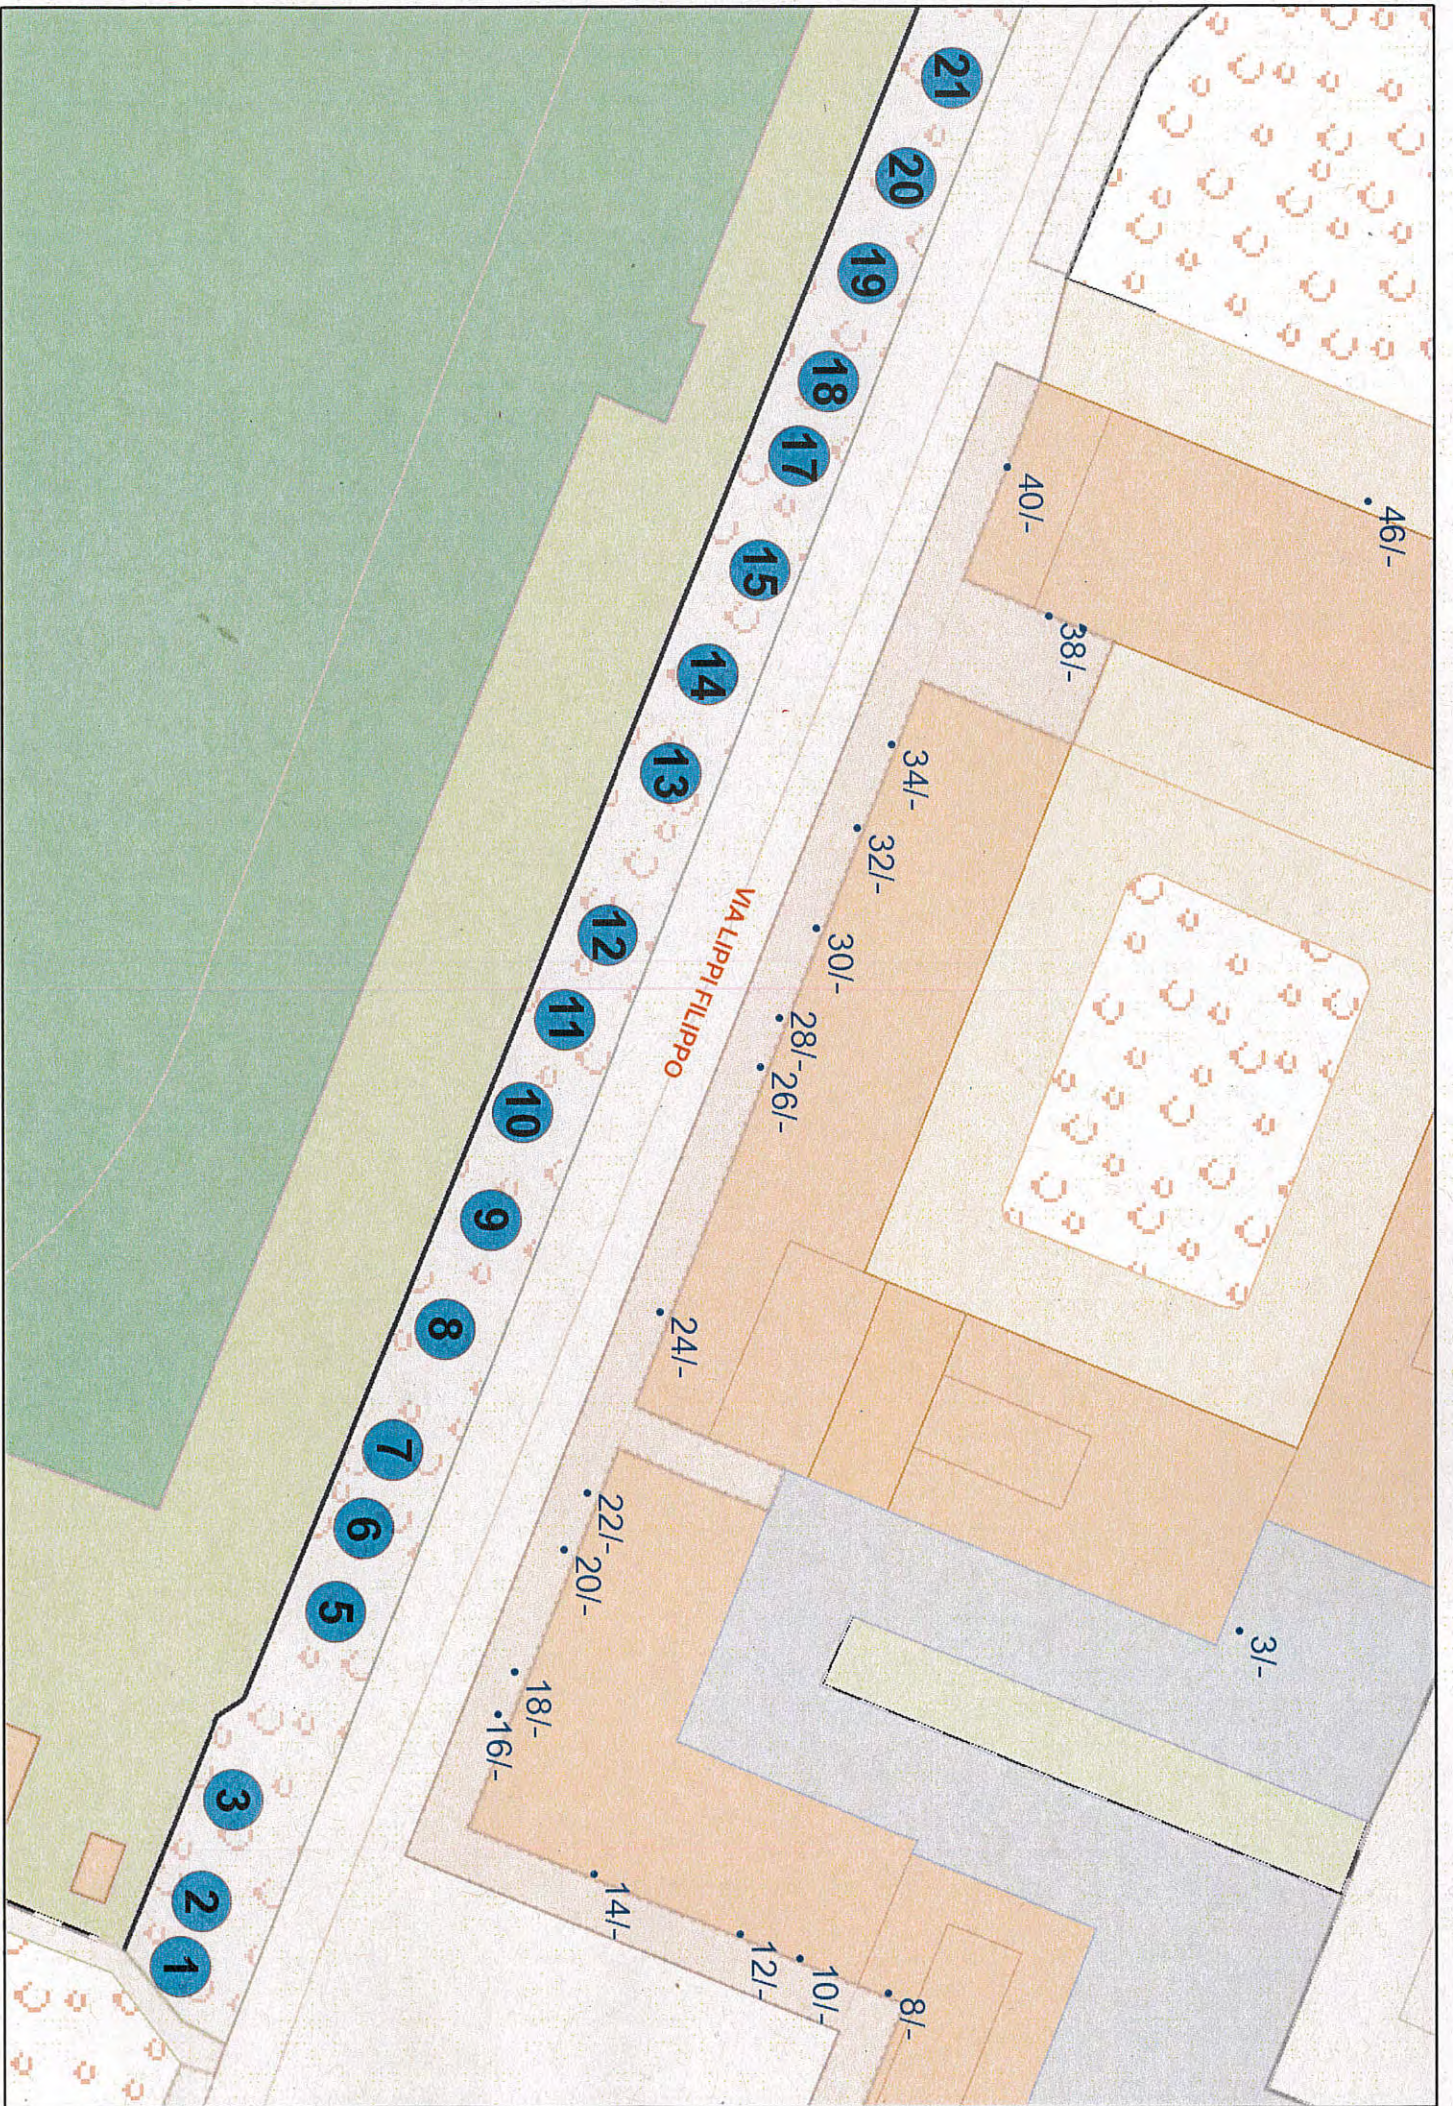

COMUNE DI PADOVA
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA
E IMPIANTI SPORTIVI

AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE
STADIO PER L' ATLETICA LEGGERA
"DACIANO COLBACHINI"

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO **PLANIMETRIA - CAPIENZA IMPIANTO**

ALLEGATO **39**

DATA Giugno 2016

PROGETTAZIONE

ARCH. GABRIELE BASSI

AGGIORNAMENTO

Via Monte Suello, n° 4 - 35138 PADOVA - Tel. e Fax: 0498725997 - mail: studiobgf@gmail.com

La proprietà di questo disegno è riservata ai termini di Legge con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi senza la preventiva autorizzazione dei progettisti.

GRADINATA NORD

VERIFICA VARCHI

SETTORE	A	B	C	D1	D2	E	F 1/2
PERSONE	130	78	228	112	180	360	180
USCITA	VARCO 6 L. 4.80 = 8						

PERSONE
1268 MAX AFFOLLAMENTO
2000 MAX EVACUABILI

SETTORE	A	B	C	D1	D2	E	F	G	H1	H2	I	L	M
PERSONE	130	78	228	112	180	360	360	360	180	112	228	78	94
USCITA	VARCO 4 + VARCO 5 + VARCO 6 = 14 M												

PERSONE
2500 MAX AFFOLLAMENTO
2750 MAX EVACUABILI

SETTORE	F 1/2	G	H1	H2	I	L	M
PERSONE	180	360	180	112	228	78	94
USCITA	VARCO 4 + VARCO 5 L. 2.50 = 4 M + 2 M						

PERSONE
1232 MAX AFFOLLAMENTO
1500 MAX EVACUABILI

TRIBUNA SUD

VERIFICA USCITE DALLE TRIBUNE

GRADINATA CENTRALE - PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATA

SETTORE	C	L	M 1/2	D 1/2
PERSONE	222	142	22	54
USCITA	USCITA 2 - 2 M			

PERSONE
440 MAX AFFOLLAMENTO
500 MAX EVACUABILI

SETTORE	E	N	M 1/2	D 1/2
PERSONE	222	142	22	54
USCITA	USCITA 3 - 2 M			

PERSONE
440 MAX AFFOLLAMENTO
500 MAX EVACUABILI

SETTORE	A	B	H	I
PERSONE	156	162	130	135
USCITA	USCITA 1 - 3 M			

PERSONE
683 MAX AFFOLLAMENTO
750 MAX EVACUABILI

SETTORE	F	G	O	P
PERSONE	162	156	135	130
USCITA	USCITA 4 - 3 M			

PERSONE
683 MAX AFFOLLAMENTO
750 MAX EVACUABILI

2046 MAX AFFOLLAMENTO < 2500 MAX EVACUABILI

VERIFICA VARCHI

SETTORE	G	P	F	O	E	N	D 1/2	M 1/2
PERSONE	156	130	162	135	222	142	54	22
USCITA	VARCO 1 L. 3.70 = 8 M							

SETTORE	A	H	B	I	C	L	D 1/2	M 1/2
PERSONE	156	130	162	135	222	142	54	22
USCITA	VARCO 2 L. 2.50 = 4 M							

SETTORE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
PERSONE	156	162	222	108	222	162	156	130	135	142	44	142	135	130
USCITA	VARCO 1 + VARCO 2 + VARCO 3 = 20 M L. 2.50 = 20 M													

2046 MAX AFFOLLAMENTO < 5000 MAX EVACUABILI

CAPICENZA IMPIANTO SPORTIVO

GRADINATA NORD	2500
TRIBUNA SUD	2046
ATLETI	200
DISABILI	28

TOT AFFOLLAMENTO 4774

TOT EVACUABILE 7750

