



LEGENDA	
	QUADRO ELETTRICO DI 20kA
	PUNTO LUCE A SOFFITTO
	PUNTO LUCE A PARETE
	LUCE COMANDA (S) (P) (R) (O) (N) (P) (E) (U) (S) (O) (L) (A) (R) (E)
	RILEVATORE DI PRESENZA 360°
	CORPO ILLUMINANTE LED A PARETE IN VERSIONE EMERGENZA
	INTERRUTTORE UNIPOLARE LED A PARETE IN VERSIONE EMERGENZA
	INTERRUTTORE UNIPOLARE AD INCASSO SINGOLO/DOPPIO
	INTERRUTTORE UNIPOLARE AD INCASSO SINGOLO/DOPPIO
	INTERRUTTORE UNIPOLARE AD INCASSO SINGOLO/DOPPIO
	PULSANTE AD INCASSO
	CORPO ILLUMINANTE LED A PANNELLO IN POLIARACETATO


NOTE GENERALI:	
–	Disegno valido solo per gli impianti.
–	La posizione delle apparecchiature è indicativa e deve essere verificata in sede esecutiva.
–	L'altezza dell'asse dei punti presa dal pavimento dovrà essere standardizzato come segue:
–	Presse 2 poli 10/16A per usi generali h=25cm circa
–	Presse TV e telefoniche h=25cm circa
–	Interruttori di comando e/o protezione per prese elettrodomestici h=110cm
–	La sezione della linea dorsale e derivato dell'impianto prese per elettrodomestici:
–	non dovrà essere inferiore a 4mmq.
–	La sezione della linea dorsale e derivato dell'impianto prese per usi generali:
–	non dovrà essere inferiore a 2,5mmq.
–	Tutte le commissioni saranno realizzate con morsetti a vite.
–	L'ubicazione ed il grado di protezione dei punti di comando e dei punti presa all'interno dei bagni dovrà essere conforme o quanto riportato nelle prescrizioni della sezione 7 delle norme CEI 64-8




piano primo

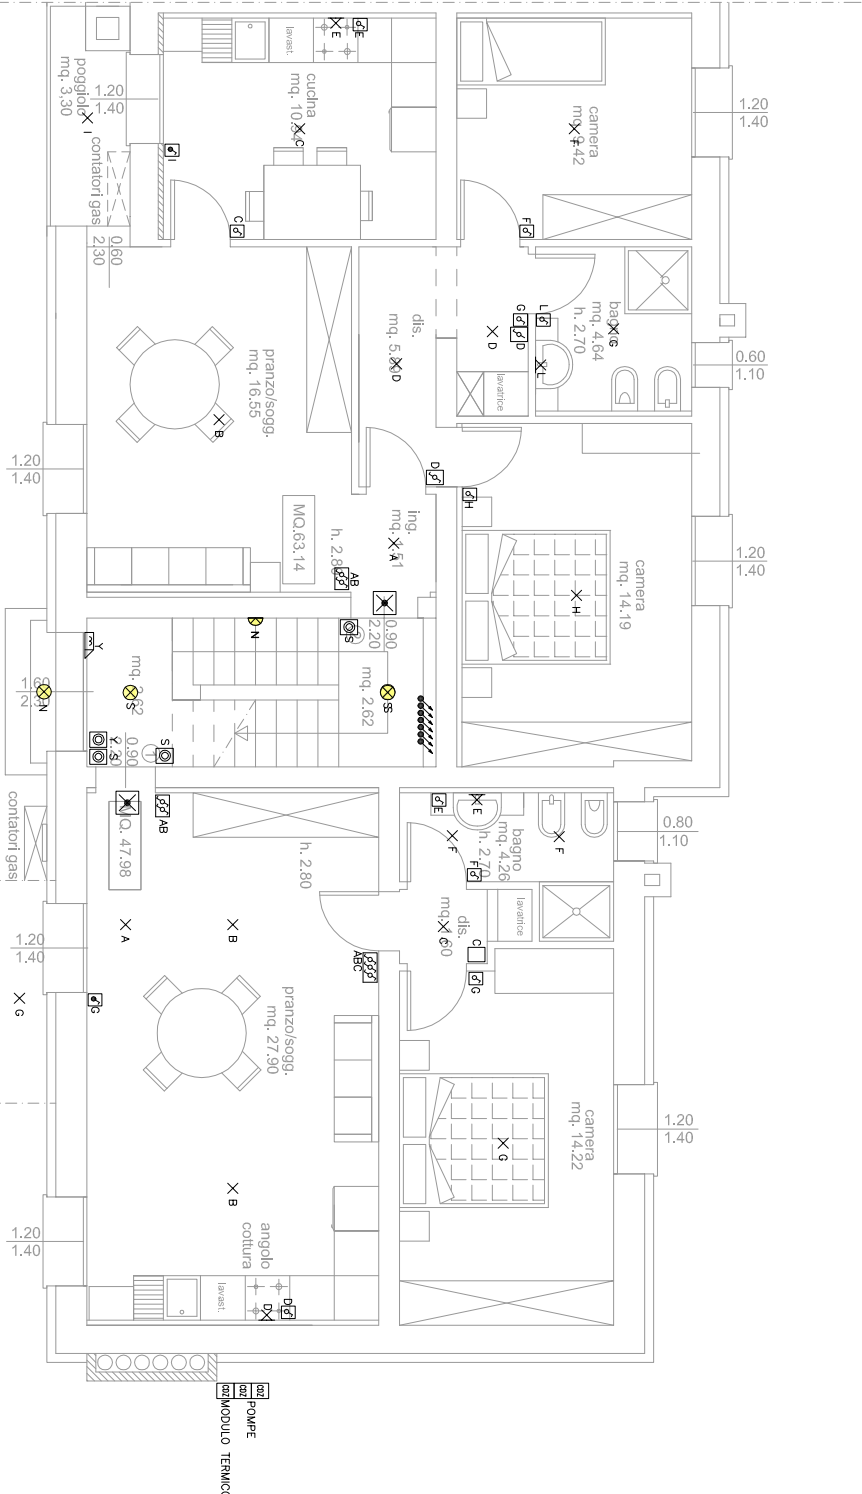


piano terra

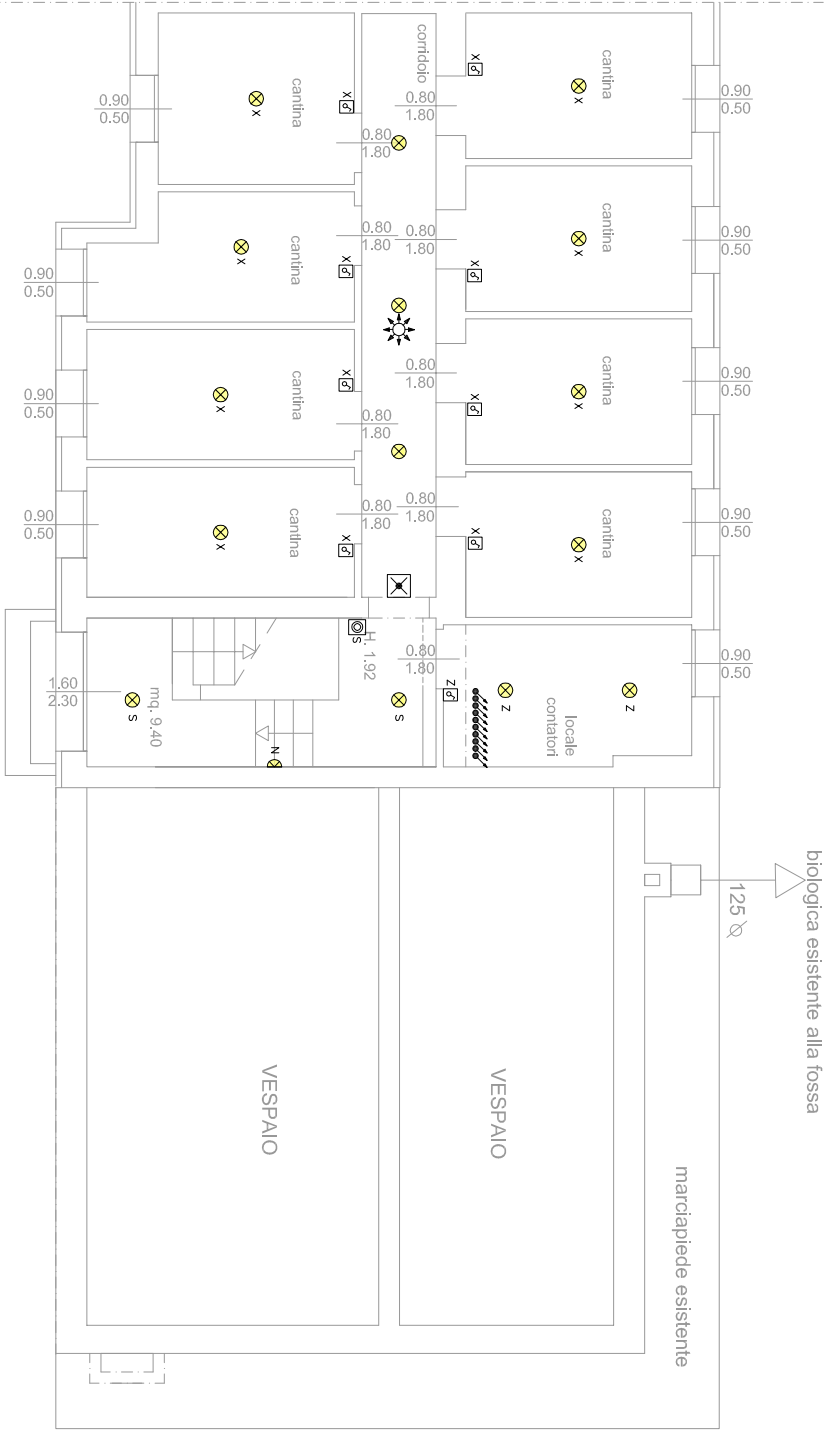


piano seminterrato

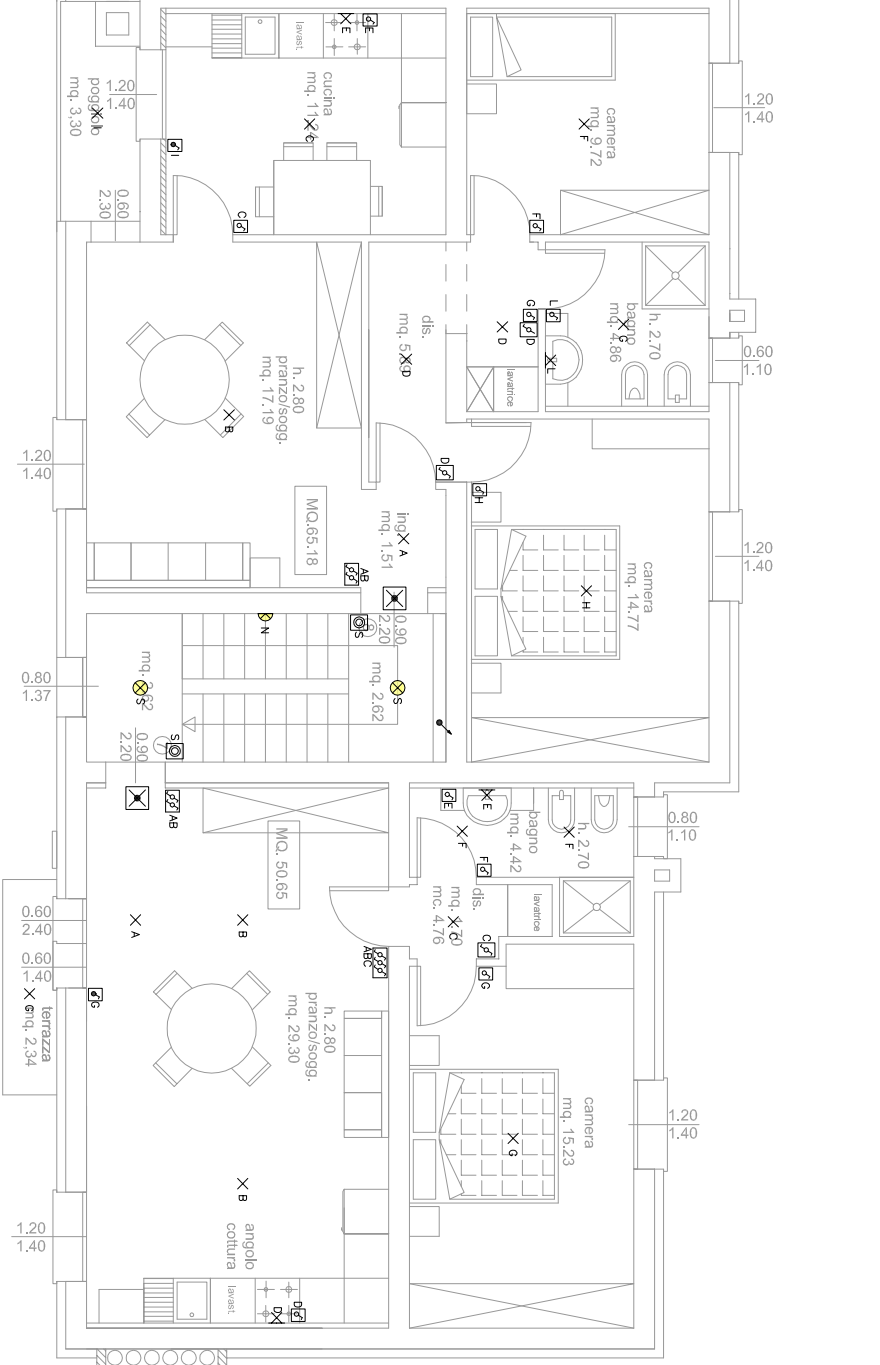


piano terzo

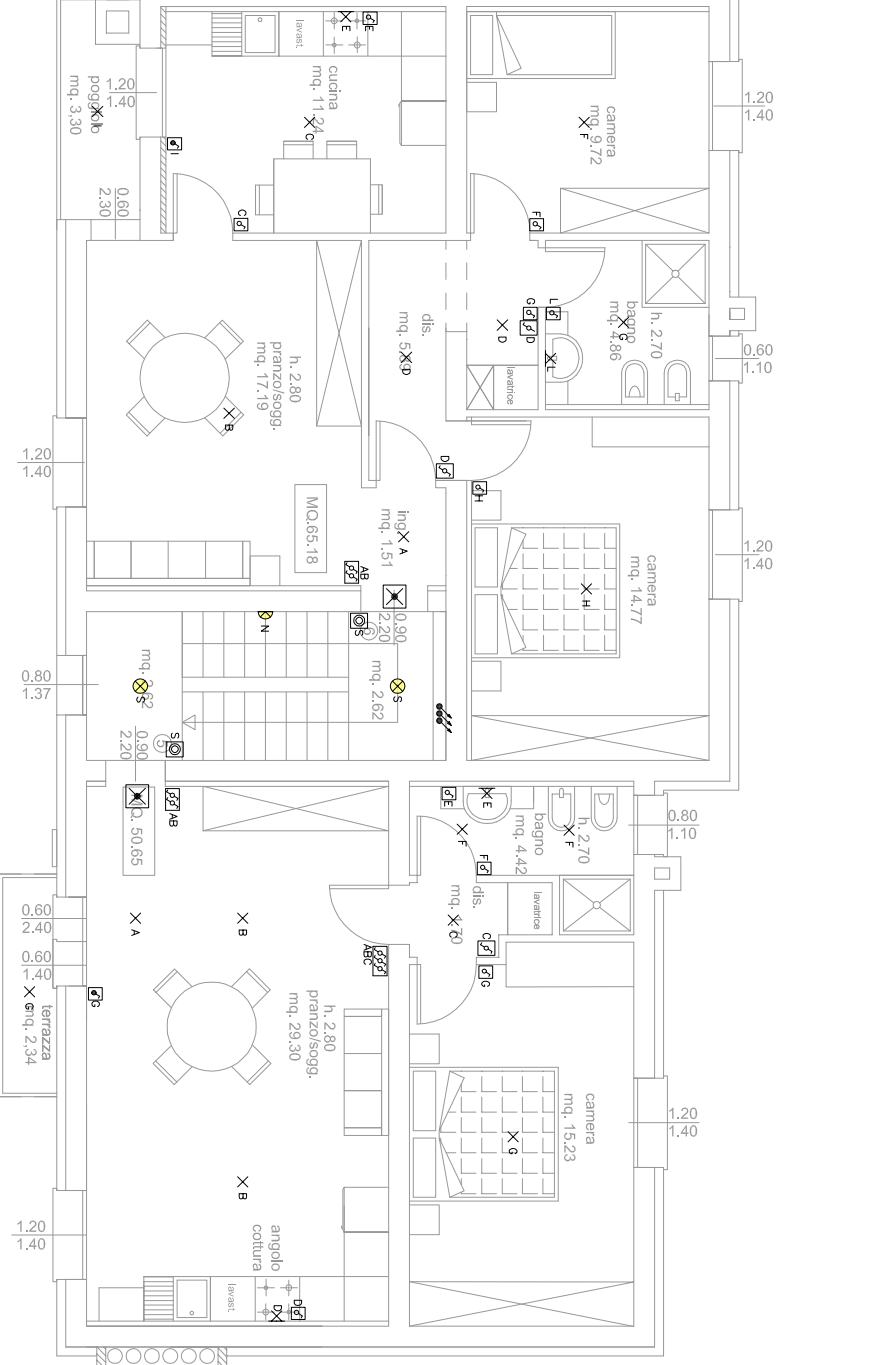


piano secondo




DETTAGLIO ALTEZZA INSTALLAZIONE PRESE

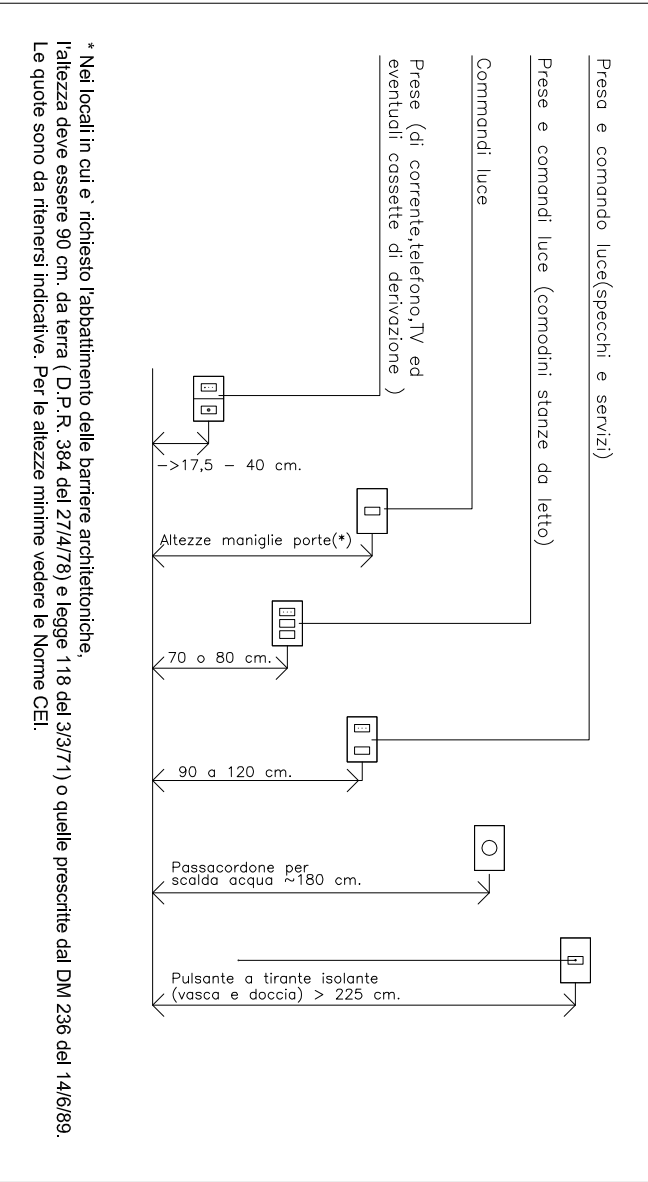

QUOTE D'INSTALLAZIONE PER PRESE E COMANDI

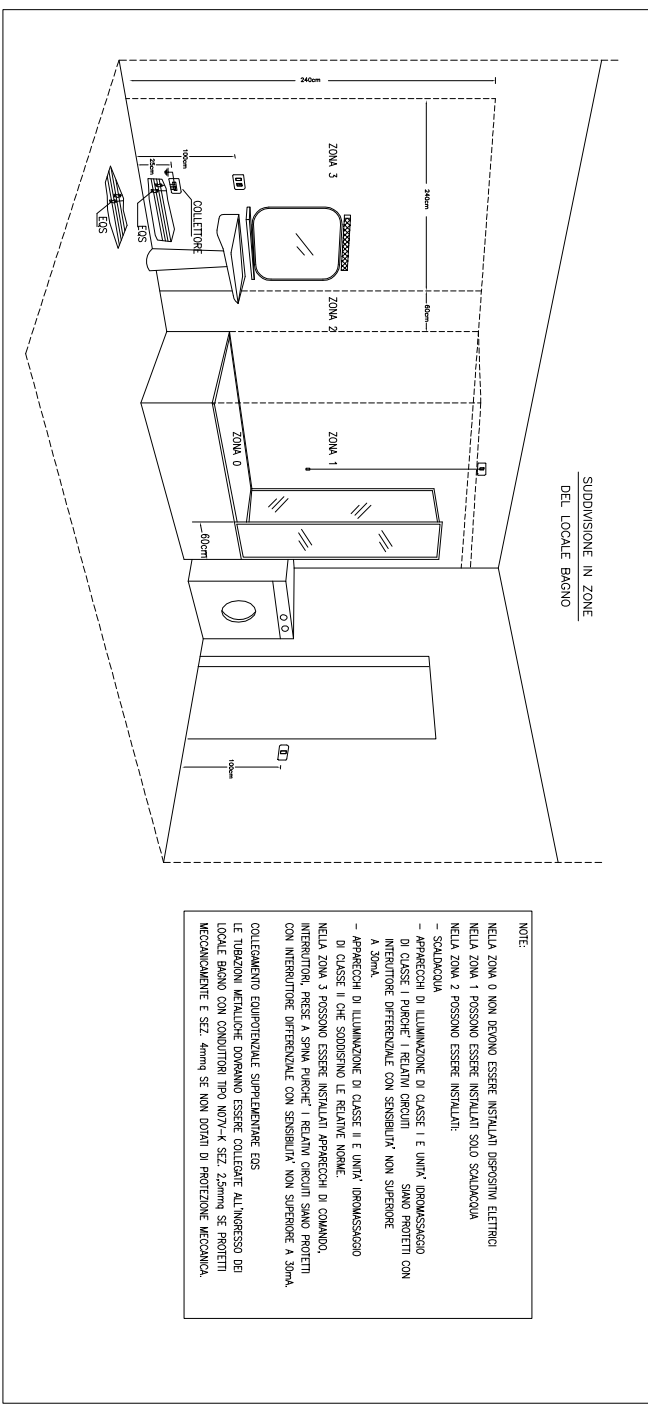

ZONE ELETTRICITA' BAGNO



LEGENDA PRESE

N° Progetto	LLPP EDP	Elaborato	PROGETTO: E02
Nome file	2021.1029	Progetto: IMPIANTO ILLUMINAZIONE E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	
Data	2021	11/10/2021	
Progettisti	Rup	Capo Settore	Progettista degli Impianti
Ing. Arch. Fabiana Cavasso	Arch. Stefano Benvenuti	Ing. Emanuele Nicotri	Ing. Anna Jovine
Arch. Fabio Agostini	Arch. Fabiana Rigon		Coordinatore della sicurezza

COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
PROGETTO ESECUTIVO
DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 8
ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245

IMPORTO COMPLESSIVO: € 800.000,00