



LAY-OUT APPARECCHIATURE CDZ INTERNE/ESTERNE

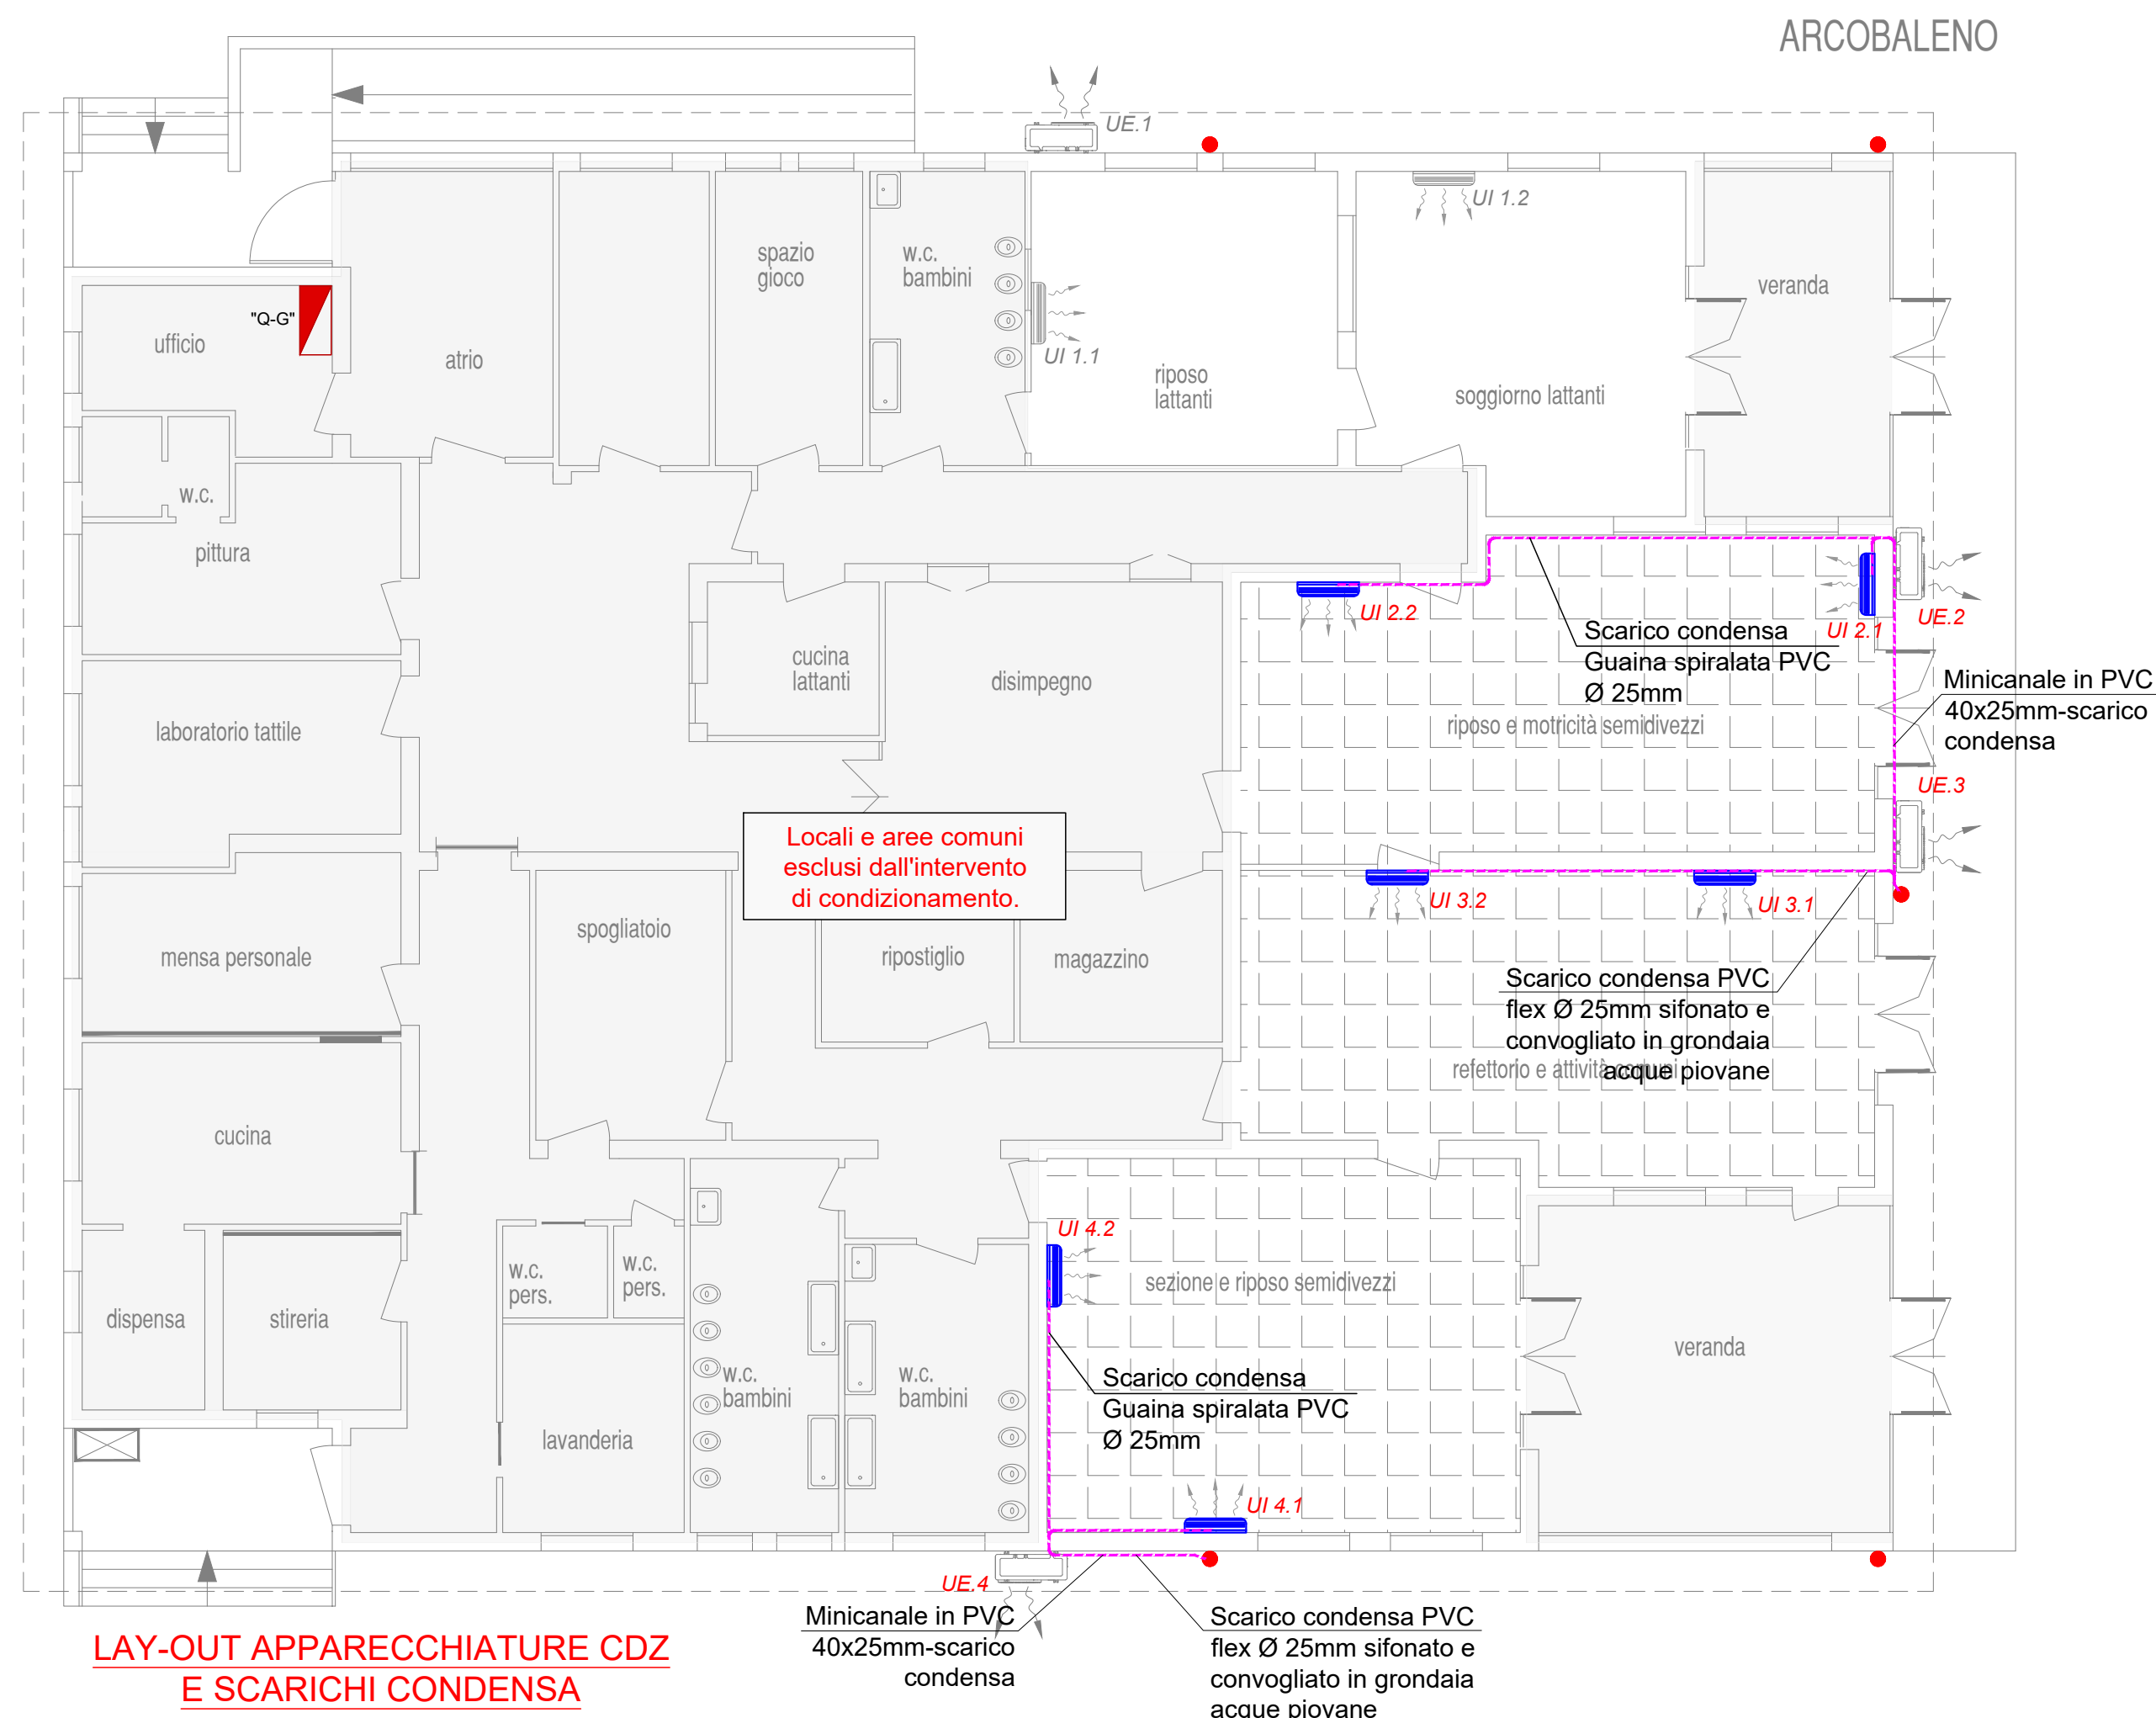


LAY-OUT APPARECCHIATURE CDZ E SCARICHI CONDENSA

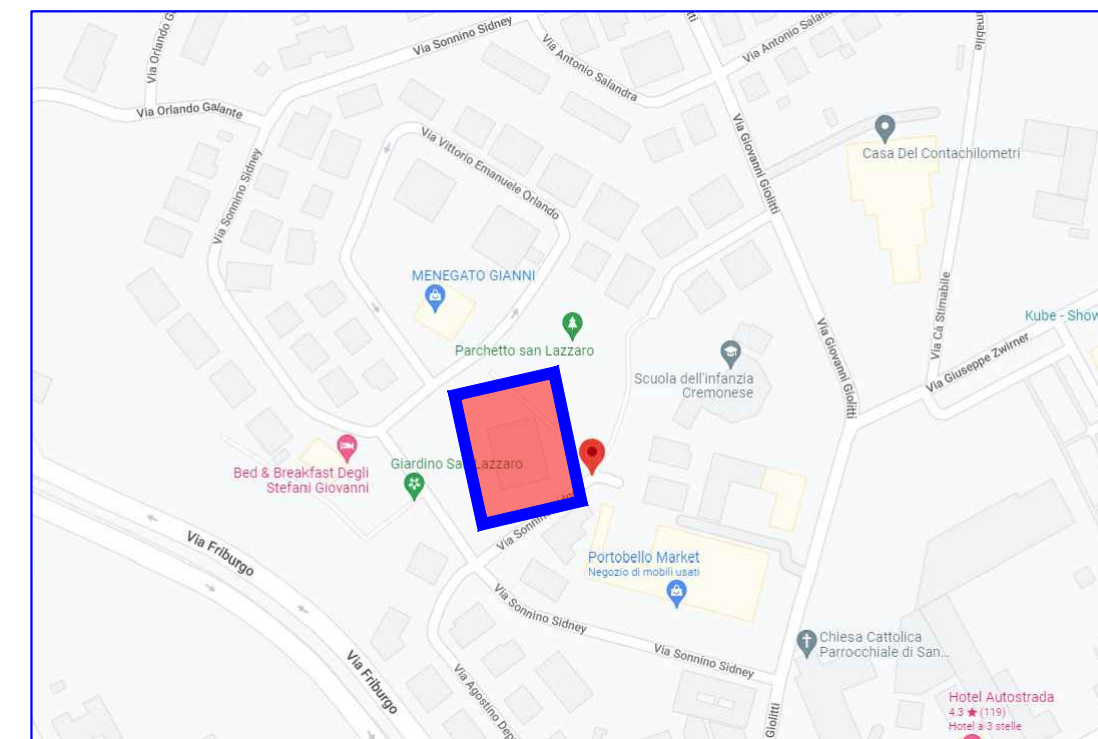

INQUADRAMENTO URBANO DELL'INTERVENTO

Scuola ARCOBALENO						
Unità Esterna	Capacità totale nominale (kW)	Unità Interne	Capacità di raff. (kW)	Tubazioni rame (sp. 1mm)		Potenza assorbita (kW-A)
				L	G	
PREDISPOSIZ. FUTURA (U.E.1)	5,0	UI 2.1	2,50	6,35	9,5	1,25-6,10
		UI 2.2	2,50	6,35	9,5	
U.E. 2	5,0	UI 2.1	2,50	6,35	9,5	1,25-6,10
		UI 2.2	2,50	6,35	9,5	
U.E. 3	5,0	UI 3.1	2,50	6,35	9,5	1,25-6,10
		UI 3.2	2,50	6,35	9,5	
U.E. 4	5,0	UI 4.1	2,50	6,35	9,5	1,25-6,10
		UI 4.2	2,50	6,35	9,5	

CAPACITA' E POTENZE UNITA' INTERNE-ESTERNE



Particolare Canalina tubazioni elettriche CDZ e scarico condensa

LEGENDA SIMBOLI

PUNTO ALIMENTAZIONE CDZ CON GUAINA diam. 25mm - ALIMENT. UNITA' ESTERNA CDZ.

CASSETTA IN PVC DI DERIVAZIONE e/o DI TRANSITO.

CAVIDOTTO IN TUBO PVC RIGIDO SERIE PESANTE INSTALLATO IN VISTA.

SEZIONATORE DI SICUREZZA MONOFASE 2x40A con Corrente nominale di Breve Durata (1 sec) Icw= 400A.

SIMBOLO GENERICO DI APPARECCHIATURA STAGNA IP44 min.

QUADRO ELETTRICO GENERALE ESISTENTE NEL PLESSO SCOLASTICO.

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO MULTISPLIT

UNITA' ESTERNA GRUPPO CONDIZIONAMENTO MONOSPLIT.

UNITA' ESTERNA GRUPPO CONDIZIONAMENTO DUALSPLIT.

UNITA' INTERNA GRUPPO DI CONDIZIONAMENTO MULTISPLIT.

CANALINA IN PVC CON COPERCHIO 80x60 - 100x60mm PER PASSAGGIO TUBAZIONI CDZ E COLLEGAMENTI ELETTRICI AUSILIARI.

GRONDAIA O PLUVIALE PER LO SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE.

LEGENDA DELLE SIGLE

UNITA' MOTOCOCONDENSANTE ESTERNA n°...

UNITA' SPLIT INTERNA n°...

Revisione	Disegnato	Descrizione	Redazione	Verifica	Approvazione
REV. 0	APRILE 2022	PRIMA EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	M. MARCATO	M. MARCATO	M. MARCATO

Servizi e progettazioni integrate di ingegneria

SINERGA

planning

elettrica, termotecnica e prevenzione incendi

Via Uruguay, 20
35127 PADOVA
p.iva 03597290261

tel. 049-870.22.27
fax. 049-762.85.49
e-mail: info@sinerga.eu

Lavoro:

- PROGETTO ESECUTIVO -
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SU ASILI NIDO
"LLPP EDP 2021/117 - CUP H98I21001370004"
Importo Complessivo: Euro 250.000,00

Committente:

COMUNE DI PADOVA

Settore LAVORI PUBBLICI

RUP: Geom. Renato GALLO
CAPO SETTORE: Ing. Emanuele NICHELE

Per. Ind.

MARCATO MICHELE ANGELO
n° 1103

Progettista:
per.ind. M.MARCATO

Verifica:
per.ind. M.MARCATO

File:

titolo:

Scuola ARCOBALENO
DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE
CDZ, COLLEGAMENTI ELETTRICI
E SCARICO CONDENSA

data:

APRILE 2022

refer:

1021

scala:

1:100

avviso:

C.01

a norma di legge il presente elaborato non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza espresso e preventivo autorizzazione del titolare