



PARTICOLARE PER LA POSA DELL'ESTINTORE PORTATILE




PARTICOLARE PER LA POSA DI IDRANTE ANTINCENDIO



NOTA BENE:

- Le strutture portanti orizzontali e verticali avranno caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a R 120;
- Le strutture di separazione tra un magazzino e l'altro avranno caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120;
- Idranti, estintori, uscite di sicurezza e vie di esodo saranno corredate di idonea cartellonistica di sicurezza. La segnaletica richiamerà inoltre l'attenzione sul divieto di fumare e sulla posizione dei pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;
- Nella presente tavola grafica sono indicate le lampade di illuminazione di emergenza. La posizione ed il numero delle lampade è solo indicativo. L'impianto dovrà essere progettato secondo normativa in vigore ed accompagnato di dichiarazione di corretta posa in opera;
- Nella presente tavola grafica è indicato l'impianto di allarme ottico ed acustico. La posizione ed il numero delle apparecchiature è solo indicativo. L'impianto dovrà essere progettato secondo normativa in vigore ed accompagnato di dichiarazione di corretta posa in opera;
- Nella presente tavola grafica sono indicati i rivelatori di fumo. La posizione ed il numero dei rivelatori di fumo è solo indicativo. L'impianto dovrà essere progettato secondo normativa in vigore ed accompagnato di dichiarazione di corretta posa in opera.

PIANTA PIANO TERRA

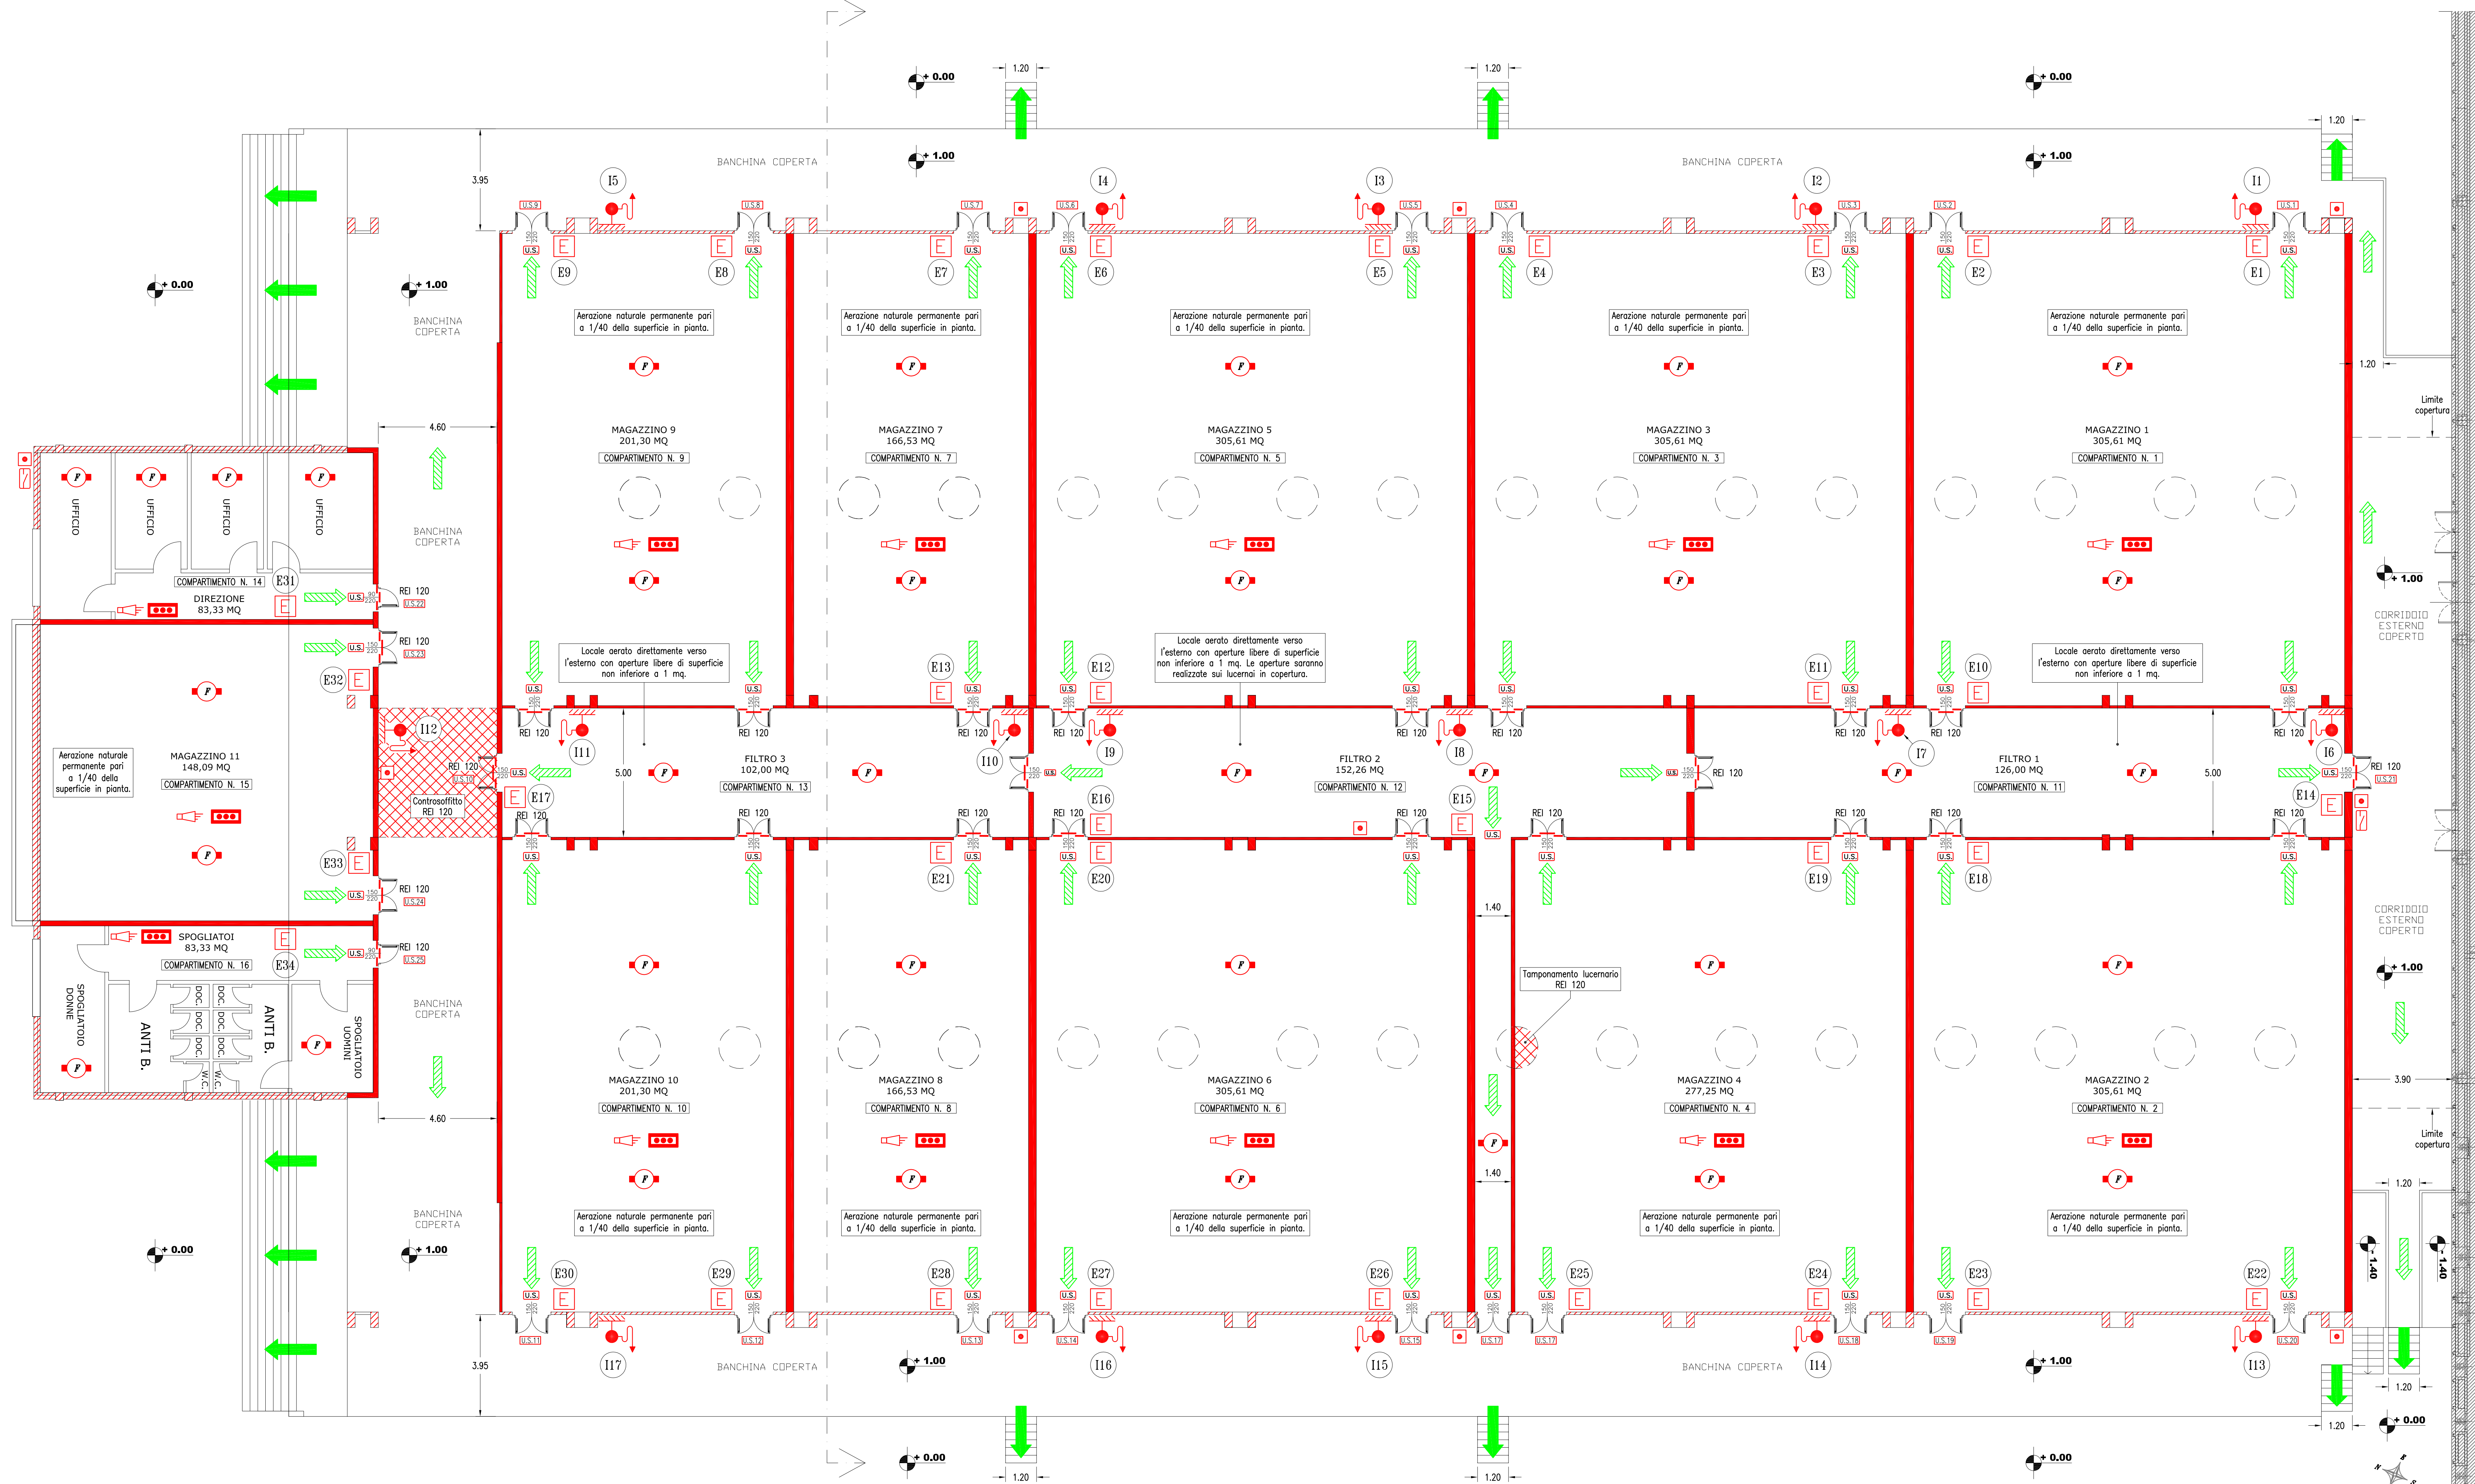

LEGENDA	
	PERCORSO DI USCITA: ORIZZONTALE
	PERCORSO DI USCITA: VERSO IL BASSO
	PERCORSO DI USCITA: VERSO L'ALTO
	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Carica 6 Kg, Classe 34A 233 BC
	IDRANTE A MURO UNI 45 CON TUBAZIONE FLESSIBILE E LANCIA
	ATTACCO AUTOPOMPA DOPPIO
	USCITA DI SICUREZZA - LUCE DI SICUREZZA
	INTERRUTTORE ELETTRICO DI SGANCIO ENERGIA ELETTRICA
	IMPIANTO DI ALLARME
	IMPIANTO DI ALLARME OTTICO ED ACUSTICO
	RIVELATORE DI FUMO
	RIFERIMENTO IDRANTE
	STRUTTURA R 120
	STRUTTURA REI 120
	USCITE DI SICUREZZA APRIBILI NEL SENSO DELL'ESODO Porta a due ante, larghezza 1,20 m, normalmente chiusa o se aperta la chiusura è comandata da impianto di rivelazione. Porta con maniglia anti-panico M.A.P.
	PORTE RESISTENTE AL FUOCO APRIBILI NEL SENSO DELL'ESODO Porta a due ante, larghezza 1,20 m, normalmente chiusa o se aperta la chiusura è comandata da impianto di rivelazione. Porta con maniglia anti-panico M.A.P.
	ALTRA DITTA

COMUNE DI PADOVA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
Via Niccolò Tommaseo, 60 - 35131 Padova (PD)

EX SALA CARNI
EDIFICIO ADIBITO A DEPOSITO
Attività 70.2.C della tabella allegata al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151

Via Giuseppe Tassinari - 35136 Padova (PD)
Pianta piano terra

Progettazione Impianti Tecnologici Energetici e Ambientali
Via Padova n° 12 - 35030 Selva di Valpurga (PD) Tel/Fax 049 820 801

Progettazione Impianti Tecnologici Energetici e Ambientali
Via Padova n° 12 - 35030 Selva di Valpurga (PD) Tel/Fax 049 820 801

Progettazione Impianti Tecnologici Energetici e Ambientali
Via Padova n° 12 - 35030 Selva di Valpurga (PD) Tel/Fax 049 820 801

Progettazione Impianti Tecnologici Energetici e Ambientali
Via Padova n° 12 - 35030 Selva di Valpurga (PD) Tel/Fax 049 820 801

Progettazione Impianti Tecnologici Energetici e Ambientali
Via Padova n° 12 - 35030 Selva di Valpurga (PD) Tel/Fax 049 820 801

Progettazione Impianti Tecnologici Energetici e Ambientali
Via Padova n° 12 - 35030 Selva di Valpurga (PD) Tel/Fax 049 820 801

Progettazione Impianti Tecnologici Energetici e Ambientali
Via Padova n° 12 - 35030 Selva di Valpurga (PD) Tel/Fax 049 820 801

Progettazione Impianti Tecnologici Energetici e Ambientali
Via Padova n° 12 - 35030 Selva di Valpurga (PD) Tel/Fax 049 820 801

Progettazione Impianti Tecnologici Energetici e Ambientali
Via Padova n° 12 - 35030 Selva di Valpurga (PD) Tel/Fax 049 820 801

Progettazione Impianti Tecnologici Energetici e Ambientali
Via Padova n° 12 - 35030 Selva di Valpurga (PD) Tel/Fax 049 820 801

Progettazione Impianti Tecnologici Energetici e Ambientali
Via Padova n° 12 - 35030 Selva di Valpurga (PD) Tel/Fax 049 820 801

Progettazione Impianti Tecnologici Energetici e Ambientali
Via Padova n° 12 - 35030 Selva di Valpurga (PD) Tel/Fax 049 820 801